


## 技术要求

1. 阀门的设计与制造按 JB/T8937 的规定。
2. 阀门的压力温度基准按 GB9131-88 的规定。
3. 连接法兰按 JB/T8937 的规定。
4. 结构长度按 JB/T8937 的规定。
5. 阀门的检验与验收按 JB/T9092 的规定。

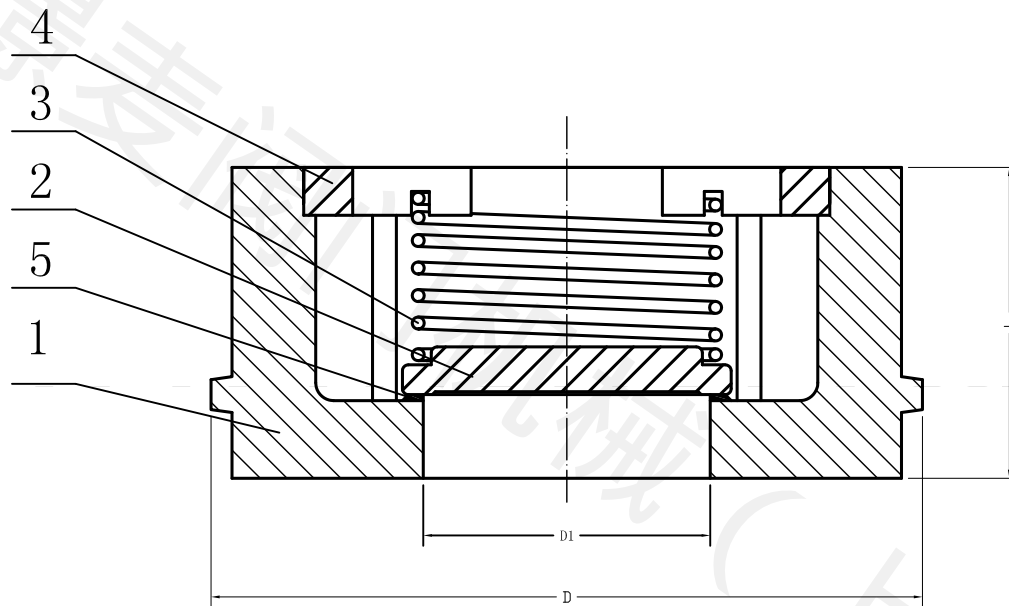

|      |       |    |     |     |
|------|-------|----|-----|-----|
| PN16 | DN125 | 90 | 192 | 124 |
| PN16 | DN80  | 50 | 142 | 76  |
| 压力   | 口径    | L  | D   | D1  |

|    |  |     |  |                |                |
|----|--|-----|--|----------------|----------------|
| 5  |  | 阀 座 |  | 304/ CF8       |                |
| 4  |  | 挡 圈 |  | 304/ CF8       |                |
| 3  |  | 弹 簧 |  | 304/ 304       |                |
| 2  |  | 阀 瓣 |  | 304/ CF8       |                |
| 1  |  | 阀 体 |  | 304/ CF8       |                |
| 序号 |  | 名 称 |  | 材 料            |                |
|    |  |     |  | 单板对夹升降式<br>止回阀 | 瓊麥閥門機械（上海）有限公司 |
|    |  |     |  |                |                |
|    |  |     |  |                | 总装图            |
|    |  |     |  |                |                |
|    |  |     |  |                | H71W-16P       |
|    |  |     |  |                |                |
|    |  |     |  |                |                |
|    |  |     |  |                |                |